

ТОО

«Ясли-детский сад «Bal-Balausea»

Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Байтурсынова, д.№11

Өрт қауіпсіздігі құжаттамасы

1. Акт ввода в эксплуатацию объекта государственной приемочной комиссией так же при проведении капитального ремонта.
2. Для субъектов частного предпринимательства Устав.
3. Паспорт объекта (Толкужат).
4. Свидетельство о государственной регистрации (БИН).
5. Договор аренды (если имеется).
6. Приказ о назначении директора, начальника (уд. личности).
7. Рабочий проект установленной автоматической пожарной сигнализации.
8. Акт приёмки в эксплуатацию установленной системы автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения (форма №17).
9. Акт обработки деревянных при наличии металлических конструкции чердачного помещения крыши и опор оборудования.
10. Протокол испытаний для определения качество обработки деревянных конструкций и металла.
11. Акты испытаний исправности наружных пожарных лестниц
12. Договор по проведению работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты.
13. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации.
14. «Акт по результатам обследования автоматических установок пожарной сигнализации» и «Акт на выполненные работы по первичному обследованию автоматических установок пожарной сигнализации».
15. Сертификаты обучение работников организации по программе пожарно-технического минимуму.
16. Журнал инструктажа по пожарной безопасности
17. Акт замера электрического сопротивления изоляции электропроводов, контура заземления.
18. При наличии внутренних пожарных кранов, акт на водоотдачу внутренних пожарных кранов и гидранта(тов) на территории.
19. Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность.
20. Приказ о создании из числа работников добровольную пожарную дружину.
21. Инструкции о мерах пожарной безопасности на каждый объект, для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха).
22. Акт прочистки системы вентиляции (при наличии).
23. Акт выполненных работ на перезарядку огнетушителей.

Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной
поверхностной пропитке деревянных конструкций

«06» марта 2026г.

с.Тортколь

Комиссия, в составе:

Заказчик – Руководитель ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» Мусаева Л.Д.

Исполнитель – Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Произвели проверку качества проведенных огнезащитных работ, по огнезащитной пропитке деревянных конструкции кровли здания ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11 и сделали следующие заключения:

- огнезащитный пропиточный состав наносился на деревянные конструкции общей площадью 582,4 м². влажность обработанных деревянных конструкции составляет 15 %.
- метод поверхностной пропитки заключался в нанесении распылением пропиточного состава на конструкции.
- расход состава составляет 0,5л на 1 м².
Состав пропиточного раствора «ПОС-1 БИО»
Массовая доля основного вещества - 99,6 %
Массовая доля воды – 0,2 %
Массовая доля свободной серной кислоты – 0,05 %
Массовая доля железа – 0,03 %
Массовая доля кальция – 0,01 %
Массовая доля нерастворимых примесей - 0,08 %

Проверка на огнезащищённость деревянных конструкции:
были отобраны четыре пропиточного образца древесины и проведены испытания. В результате испытания было установлено, что огнезащитная пропитка соответствует СТ РК 615-1-2011

Комиссия:

Заказчик



Мусаева Л.Д.

Исполнитель



Темирбеков К.О.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KZ.7500169.22.01.00651

Серия KZ № 0164427

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "КазОжстройсертиф". Юридический адрес: 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуйский район, улица Бокеевханова, 11, Фактический адрес: 050007, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Медеуский район, улица Коперника, 124. факс: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, телефон: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, адрес сайта: <http://kusc.satu.kz/>, № аттестата KZ. O.02.0169 выдан 02/08/2016 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель "УАР", БИН/ИНН: 590117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, улица Ровенского/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон: +7 727 260 35 35.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель "УАР", БИН/ИНН: 590117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, улица Ровенского/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон: +7 727 260 35 35.

ПРОДУКЦИЯ Состав для огнезащитной пропитки древесины "Пос 1 Био". Продукция изготовлена в соответствии с СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40. СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1314 от 16/09/2020г. испытательная лаборатория ТОО "КазОжстройсертиф" № KZ.T.02.0170 от 02/08/2016г., протокола испытаний № 11731 от 03/09/2020г. испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", № KZ.T.02.0460 от 11/09/2019г., протокола испытаний № 635/С от 17/09/2020г. испытательная лаборатория ТОО "ЦСИЭ "ГЕСТ", № KZ.И.01.1226 от 10/03/2016 г., акты состояния производства от 10/08/2020г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазОжстройсертиф". Маркировка единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на упаковку. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указана в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке продукции. Схема сертификации № 1С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

18.09.2025 г.

по

18.09.2030 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

СЕРТИФИКАТОМ

подписан

лицом, уполномоченным

лицом по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Бекжанова Венера Мархабаевна

(Ф.И.О.)

Судейменова Гализа Сейдахметовна

(Ф.И.О.)



KZ.T.08.E1490



ТОО
«Центр лабораторий»

ТОО «Центр лабораторий»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

Аттестат аккредитации KZ.T.08. E1490 от «30» Декабря 2022г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №144
от 06 февраля 2025года.

1	Дата проведения испытаний.	06 февраля 2025 года.
2	Заказчик, наименование и адрес.	ИП «BEREKE», г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.
3	Основание для проведения испытаний.	Заявка б/н. от 05.02.2025 г.
4	Наименование организации, проводившей испытания.	ТОО «Центр лабораторий», Жамбылская область, г. Тараз, Массив «Коктем», ул. Н.Абишева, 14.
5	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.
6	Наименование (марка) огнезащитного состава, номер партии, сведения об изготовителе, сертификат соответствия.	Сертификат на огнезащитный состав порошок «Пос 1 Био», партия №ЕАЭС Z№7500169.22.01.00651 от 18.09.2020 года. Производитель ИП «UAP» Республика Казахстан Алматинская область, г. Алматы, улица Ровенского/ Николаевского 6/1, кв.20.
7	Объект испытания.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11
8	Внешнее состояние огнезащищённых конструкций.	При визуальном осмотре внешний вид соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.
9	Способ огнезащитной обработки, площадь.	Поверхностная пропитка – 582,4м ² .
10	Метод испытания.	«Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты» СТ РК 615-1-2011.
11	Нормативный документ на метод испытаний.	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 20 ⁰ С, относительная влажность 64%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ Образца	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Качество огнезащитной пропитки, СТ РК 615-1-2011.	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени ПМП-1).	Не наблюдается.
2		Самостоятельное горение образца после отключения ПМП-1.	Не наблюдается.
3		Сквозное прогорание образца до образования отверстия.	Не наблюдается.
4		Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени ПМП-1.	Не наблюдается.
5		Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.	Не наблюдается.

Выводы: Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе (щепки), соответствует требованиям по результатам проведенных испытаний представленных образцов в количестве 4 штук.

Директор
Испытатель лаборатории



Төрегелді А.Т.

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZBDB0931ECIFE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Испытательная лаборатория "Центр лабораторий"

Юридический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева 14

Фактический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

**АКТ
обслуживания автоматической пожарной сигнализации**

«11» марта 2026г.

с.Тортколь

Комиссия: З.С.Турсун

Заказчик – Руководитель ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» Мусаева Л.Д.

Исполнитель – Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Основание: договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации № 05 от «05» марта 2026г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в здании ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11.

Неисправности устранены, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Комиссия:

Заказчик:



Мусаева Л.Д.



Темирбеков К.О.



KZ.T.08.E1490

ТОО
«Центр лабораторий»ТОО Центр лабораторий
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

Аттестат аккредитации KZ.T.08. E1490 от «30» Декабря 2022г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 476
от 10 марта 2026 года

1	Дата проведения испытаний.	10 марта 2026 года
2	Заказчик, наименование и адрес.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88
3	Основание для проведения испытаний.	Заявка б/н. от 06.03.2026 г.
4	Наименование организации, проводившей испытания.	ТОО «Центр лабораторий», Жамбылская область, г. Тараз, Массив «Коктем», ул. Н.Абишева, 14.
5	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88
6	Наименование (марка) огнезащитного состава, номер партии, сведения об изготовителе, сертификат соответствия.	Сертификат на огнезащитный состав Порошок «Пос 1 Био», партия №ЕАЭС, KZN№7500169.22.01.00651. Серия KZ №0164427 от 18.09.2025 г. Изготовитель ИП «UAP» Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, улица Ровенского/ Николаевского 6/1, кв.20.
7	Объект испытания.	Деревянные конструкции чердачных перекрытий здания ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausea», расположенного по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.11
8	Внешнее состояние огнезащищённых конструкций.	При визуальном осмотре внешний вид соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.
9	Способ огнезащитной обработки, площадь.	Поверхностная пропитка площадью - 582,4 м²
10	Метод испытания.	«Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты» СТ РК 615-1-2011.
11	Нормативный документ на метод испытаний.	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 20° С, относительная влажность 64%

DOC ID KZ09XIS2026000013880D07330

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№ Образца	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Качество огнезащитной пропитки, СТ РК 615-1-2011.	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени ПМП-1).	Не наблюдается.
2		Самостоятельное горение образца после отключения ПМП-1.	Не наблюдается.
3		Сквозное прогорание образца до образования отверстия.	Не наблюдается.
4		Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени ПМП-1.	Не наблюдается.
5		Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.	Не наблюдается.

Вывод Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе (щепки), на объекте ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausea», соответствует требованиям по результатам проведенных испытаний представленных образцов в количестве 4 штук.

**Директор
Испытатель лаборатории**

Төрегелді А.Т.

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.

Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

Подделка печатей и подписей преследуется по ст. 385 УК РК.

тел. 8707 188 76 15

DOC ID KZ09XIS2026000013880D07330

5/31/24, 12:28 PM



КОМПЕТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZBDB093IEC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Испытательная лаборатория "Центр лабораторий"

Юридический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14

Фактический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован автоматизированной системой аккредитации в области оценки соответствия.
Системный документ содержит информацию 1 статьи 7 Закона от 7 января 2000 года №175-IV «Об аккредитации документов и информации» и информации документов и информации, размещенных в информационной системе.
Проверить достоверность документа в системе и в Едином государственном реестре субъектов аккредитации Информационный сайт и телематическое регулирование <https://accred.kazakhstan.gov.kz>

DOC ID KZ09XIS2026000013880D07330

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZO9XIS2026000013880D07330
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 476 от 10 03 26
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	3
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ"
IP-адрес	80.249.139.252

Информация о получателях

Получатель 1	Guljanpolat@mail.ru
--------------	---------------------

Информация о подписантах

Подписал(а)	ТӨРЕГЕЛДІ АЯЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ"
Должность	Руководитель испытательной лаборатории
IP-адрес	80.249.139.252
Email	87021887615@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIUWOAYJ...hz7qXbg==
Дата подписания	10.03.2026 12:54

DOC ID KZO9XIS2026000013880D07330



DOC ID KZO9XIS2026000013880D07330
Электронный документ подписан в Documentolog Business

D O C
U M E
N T
L O G

Ж У Р Н А Л
учета работ по техническому обслуживанию
и планов-предупредительному ремонту систем и
установок пожарной автоматики

ИП "БЕРЕЖЕ"
(предприятие-исполнитель)

ТОО "Алм-детский сад. Бал-Балауса"
(наименование объекта)

Начат « 06 » нояб 20 26 г.

Окончен « _____ » _____ 20 _____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «BEREKE»

РК, г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.

ХАТТАМА/ПРОТОКОЛ 25-МП-07

Комиссия в составе:

Председатель: Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Члены комиссии: Преподаватель по ТБ ИП «BEREKE» Орманшаева М.Д.

Инженер-преподаватель – Полат Г.Ж.

«19» февраля 2025г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех, участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний	Подпись
1	2	3	4	5	6	7
1	Абилхасова Амина Лесбековна	Повар	ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua»	Заявка	Сдал (а)	

Председатель комиссии:

Темирбеков К.О.

Члены комиссии:

Орманшаева М.Д.

Полат Г.Ж.



КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 11

Берілді/Выдано Абилхасова Амина Лесбековна
Лауазымы/Должность: Повар
Жұмыс орны/Место работы: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua»

№ 07 хаттама негіздемесі бойынша өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі салсындағы білімі бойынша емтихан тапсырды. В том, что он(а) сделал (а) экзамены в области Пожарной безопасности в объеме пожарно-Технического минимума на основании протокол № 07

Берілген күні/Дата выдачи: «10» 02. 2025 ж.
ЖШС/ТОО ИП «BEREKE»
БСН/БИН 891219300730



Білімін тексеру туралы мәліметтер Сведения о проверке знаний

Жұмыс орны/место работы: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua»

№ 07 хаттама негіздемесі бойынша өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі салсындағы білімі бойынша емтихан тапсырды.

В том, что он(а) сделал (а) экзамены в области Пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума на основании протокол № 07

Берілген күні/Дата выдачи: «10» 02. 2025 ж. – «10» 02. 2025 ж. дейін

Темирбеков К.О.

Емтхана жетекшісі

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

Колды

ТОО «Бал-Балам» "Зам. гос. сф."
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № 1
учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Дата начало ведения журнала « 06 » сентяб 2026 г.

Дата окончания ведения журнала « _____ » _____ 20 _____ г.

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
от 10 марта 2026г.**

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausea»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Байтурсынова, д.№11.

ШЫМКЕНТ- 2026г.

**ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
«BEREKE»**

**Электротехникалық
зертхана**

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»**

Электротехническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 1

**измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов
от 10 марта 2026г.**

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausea»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Байтурсынова, д.№11.

**Допустимая величина сопротивления заземления электроустановок 4 Ома
Измерение проводилось мегомметром типа М4100/5 зав №198541 на 1000 В**

Результаты измерений

№	Наименование и № фидера или цепи	Марка сечения мм*	напр. В	Сопротивление						Заключение
				A-B	A-C	B-C	A-o	B-o	C-o	
1.	Вводный кабель	АВВГ 3х10+1х6	0,22	190	190	190	150	150	150	в норме
2.	Освещения	АВВГ 4х6	0,22	100	100	100	100	100	100	в норме
3.	Эл. розетки	АВВГ 4х6	0,22	90	90	90	90	90	90	в норме

Измерение произвели:

Проверил:



Полат Ә.Ж.

Темирбеков К.О.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
«BEREKE»
Электротехникалық
зертхана

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»
Электротехническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 2

измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с
заземляющим контуром или основным пунктом заземления
от 10 марта 2026г.

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Байтурсынова, д.№11.

Измерение проводилось омметром типа М-57Д зав №198541

Результаты измерений

№	Место расположения и наименование оборудования	Сопротивление в Омах					Корпуса щитов и прочих аппаратов	Примечание
		Корпус оборудования	Двигатель	Пускатели или рубильники	Пусковая кнопка	Газовые трубы после пускателя		
1.	Контур заземления	0,05					0,05	в норме

Измерение произвели:

Проверил:



Полат Ә.Ж.

Темирбеков К.О.

ЖЕКЕ КӘСПКЕР

«BEREKE»

**Электротехникалық
зертхана**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«BEREKE»

Электротехническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 3

**измерения сопротивления заземлителей и контуров заземления
от 10 марта 2026г.**

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Байтурсынова, д.№11.

Рабочее напряжение – 10 кВ

Связь между заземлениями установок до 1000 В – имеется

Состояние погоды на день измерения + 19 С

Допустимая величина сопротивления заземления электроустановки 4 Ома

Измерение проводилось омметром типа М-416 зав №198541

Результаты измерений

№	Наименование	Сопротивление в Ом	Заключение
1	2	3	4
1.	Общий контур заземления	2,6	в норме

Измерение произвели:

Проверил:



Полат Ә.Ж.

Темирбеков К.О.

Инструкция по обеспечению пожарной безопасности

Нұсқаулық өрт қауіпсіздігі бойынша.

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ШАРАЛАРЫ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Ұйым қызметкерлері міндетті

1.1. Осы Нұсқаулықта белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау.

1.2. Өртке қарсы құралдар мен жабдықтарға ұқыпты қарау.

1.3. Ұйымның жұмыс берушісіне немесе тікелей басшысына өрт қауіпсіздігі талаптарының анықталған бұзушылықтары туралы дереу хабарлау.

1.4. Жұмыскерлер өрт қауіпсіздігі шараларына оқытудан өткеннен кейін ғана объектіде жұмыс істеуге жіберіледі.

2. Іргелес аумақты, үй-жайларды, оның ішінде эвакуациялық жолдарды күтіп-ұстау тәртібі

2.1. Ғимараттар, құрылыстар мен құрылыстар арасындағы өртке қарсы арақашықтықты материалдарды, жабдықтар мен ыдыстарды сақтау үшін, көлік тұрағы және ғимараттар мен құрылыстарды салу (орнату) үшін, от жағу және қалдықтар мен ыдыстарды жағу үшін пайдалануға тыйым салынады.

2.2. Автокөліктерді (жеке автомобильдер мен ұйымдардың автомобильдерін) тұраққа қою үшін өрт-құтқару техникасын орнатуға арналған бұрылыс және арнайы алаңдарды пайдалануға тыйым салынады.

2.3. Объектілерден 50 метрден кем қашықтықта орналасқан жерлерде қалдықтар мен ыдыстарды өртеуге жол берілмейді.

2.4. Аумақтарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтары, жанғыш газдары бар ыдыстарды қалдыруға тыйым салынады.

2.5. Аумақтарда жанғыш қалдықтардың үйінділерін ұйымдастыруға тыйым салынады.

2.6. Ұйымның үй-жайларында тыйым салынады:

- көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуді және нәтижесінде өрт сөндіргіштерге, өрт крандарына және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің басқа да жүйелеріне қолжетімділік шектелетін немесе өрттен қорғаудың автоматты жүйелерінің қолданылу аймағы азаятын инженерлік коммуникациялар мен жабдықтарды орналастыруды жүргізу.

- жобалық құжаттамада көзделген едендік дәліздерден, залдардан, фойелерден, тамбурлардан және баспалдақ торларынан эвакуациялық шығу есіктерін, эвакуация жолдарында өрттің қауіпті факторларының таралуына кедергі келтіретін басқа да есіктерді алып тастау.

- бензин, керосин және басқа да тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қолдана отырып, үй-жайларды тазалауды және киімді жууды жүргізу, сондай-ақ мұздатылған құбырларды үрлеу шамдарымен және ашық отты қолдана отырып, басқа да тәсілдермен жылытуды жүргізу;

2.7. Эвакуациялық жолдар мен шығуларды пайдалану кезінде жобалық шешімдердің сақталуы қамтамасыз етілуге тиіс.

2.8. Эвакуациялық жолдарды, эвакуациялық және авариялық шығуларды пайдалану кезінде тыйым салынады:

- эвакуациялау жолдарында табалдырықтарды (есік ойықтарындағы табалдырықтарды қоспағанда) орналастыруға, жылжымалы және көтергіш-түсіргіш есіктер мен қақпаларды оларды ішінен қолмен ашып, ашық күйде бұғаттауға мүмкіндігі жоқ, айналмалы есіктер мен турникеттерді, сондай-ақ эвакуациялаудың өзге (қайталанатын) жолдары болмаған кезде адамдардың еркін эвакуациялануына кедергі келтіретін басқа да құрылғыларды орнатуға не көрсетілген құрылғыларды ашық күйде қолмен ашуға және бұғаттауға мүмкіндік беретін техникалық шешімдер болмаған жағдайда. Қол тәсіліне қосымша құрылғыларды автоматты немесе қашықтықтан ашу және бұғаттау тәсілін қолдануға жол беріледі;

- эвакуациялық жолдар мен шығуларды әртүрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, өндірістік қалдықтармен, қоқыспен және басқа заттармен бітеп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық шығулардың есіктерін бұғаттауға;

- шығатын жерлердің тамбурларында кептіргіштер мен киім-кешек ілгіштерін, гардеробтарды ұйымдастыруға, сондай-ақ мүкәммал мен материалдарды (оның ішінде уақытша) сақтауға;

- баспалдақ торларының, дәліздердің, залдардың және тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйде бекітіңіз, сондай-ақ оларды алып тастаңыз;

2.9. Эвакуациялық шығу есіктеріндегі іш қатулар оларды кілтсіз ішінен еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

2.10. Үй-жайларда технологиялық, көрме және басқа да жабдықтарды орналастыру кезінде эвакуациялау жолдары мен эвакуациялық шығу жолдарына өтетін жолдардың болуы қамтамасыз етілуге тиіс.

2.11. Кезекші жарықтандыруды, өртке қарсы қорғау жүйелерін, сондай-ақ басқа да электр қондырғылары мен электротехникалық аспаптарды қоспағанда, егер бұл олардың функционалдық мақсатына байланысты және (немесе) пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарында көзделген болса, жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін кезекші персоналы жоқ үй-жайларда электр қондырғылары мен тұрмыстық электр аспаптарын қуатсыз қалдыруға тыйым салынады.

2.12. Тыйым салынады:

а) окшаулаудың көрінетін бұзылулары бар электр сымдары мен кабельдерді пайдалануға;

б) розеткаларды, ажыратқыштарды, зақымдануы бар басқа да электр орнату бұйымдарын пайдалануға;

в) электр шамдары мен шамдарды қағазбен, шүберекпен және басқа да жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шамның конструкциясында көзделген қалпақшалары (диффузорлары) алынып тасталған шамдарды пайдалануға;

г) жылу қорғау құрылғылары жоқ электр үтіктерді, электр плиткаларын, электр шайнектерін және басқа да электр жылыту аспаптарын, сондай-ақ конструкцияда көзделген термореттегіштер болмаған немесе ақаулы болған кезде пайдалануға;

д) стандартты емес (үйде жасалған) электр жылыту құралдарын қолдану;
е) дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес тәулік бойы жұмыс істей алатын және (немесе) болуға тиіс электр аспаптарын қоспағанда, электр желісіне электр жылыту аспаптарын, сондай-ақ басқа да тұрмыстық электр аспаптарын, оның ішінде күту режиміндегі аспаптарды қараусыз қалдыруға;
ж) электр қалқандарында (электр қалқандарында), электр қозғалтқыштары мен іске қосу аппаратурасында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыруға (сақтауға);

з) авариялық және басқа да уақытша жұмыстарды жүргізуге арналмаған электр аспаптарын қуаттандыру үшін уақытша электр сымдарын, сондай-ақ ұзартқыш сымдарды пайдалануға құқылы.

2.13. Қондырғыларды автоматты іске қосудан қолға ауыстыруға тыйым салынады.

2.14. Желдету және ауаны баптау жүйелерін пайдалану кезінде тыйым салынады:

- а) желдету камераларының есіктерін ашық қалдырыңыз;
- б) шығару арналарын, тесіктер мен торларды жабыңыз;
- в) газ жылыту аспаптарын ауа өткізгіштерге қосу;
- г) құбырларда жиналған май шөгінділерін, шанды және басқа жанғыш заттарды жағу.

2.15. Тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтары бар сыйымдылықтар (Бөтелкелер, Басқа ыдыстар), сондай-ақ аэрозольдік бүріккіштер күн сәулесінен және өзге де жылу әсерінен қорғалуы тиіс.

2.16. Шамдардан сақталатын тауарларға дейінгі қашықтық кемінде 0,5 метр болуы тиіс.

2.17. Жұмыс орындарында жанғыш сұйықтықтардың мөлшері ауысымдық қажеттіліктен аспауы тиіс.

2.18. Емдеу мекемелерінің ғимараттарында оттегі бар баллондарды орнатуға және сақтауға тыйым салынады.

2.19. Емдеу мекемелерінің жертөле және жертөле қабаттарында шеберханалар, қоймалар мен қоймалар орналастыруға тыйым салынады.

2.20. Қайнатқыштарды, су жылытқыштарды және титандарды орнатуға, медициналық құралдарды зарарсыздандыруға, сондай-ақ парафин мен озокеритті жылытуға осы мақсаттарға арналған үй-жайларда ғана жол беріледі. Құралдар мен төсемдерді қайнату үшін керогаздар, керосиндер мен примустарды қолдануға тыйым салынады.

2.21. Зертханаларда, бөлімшелерде және дәрігерлер кабинеттерінде тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарға (спирт, эфир және т.б.) жататын, олардың үйлесімділігін ескере отырып, жалпы салмағы 3 килограмнан аспайтын дәрі-дәрмектер мен реактивтерді құлыппен жабылатын металл шкафтарда сақтауға жол беріледі.

2.22. Өз бетінше қозғала алмайтын науқастар орналасқан Денсаулық сақтау объектілерінде 5 науқасқа (мүгедектерге) 1 зембіл есебінен зембілдің болуы қамтамасыз етіледі.

2.23. Ауыр науқастарға арналған ересектер мен балаларға арналған палаталар ғимараттардың бірінші қабаттарына орналастырылуы керек.

2.24. Науқастарға арналған палаталары бар корпустарда емдеу процесіне байланысты емес үй-жайларды (жобалау нормаларымен белгіленген үй-жайлардан басқа) жабдықтауға және пайдалануға тыйым салынады;

2.25. дәліздерде, залдарда және басқа да эвакуация жолдарында төсек орнатуға тыйым салынады;

3. Жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды қарау және жабу тәртібі

3.1. Жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін үй-жайларда кезекші жарықтандыруды, өртке қарсы қорғау жүйелерін, сондай-ақ басқа да электр қондырғылары мен электр техникалық аспаптарды қоспағанда, егер бұл олардың функционалдық мақсатына байланысты және (немесе) пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарында көзделген болса, электр қондырғылары мен тұрмыстық электр аспаптарын токтан ажырату қажет.

3.2. Үй-жайды жану көздерінің жоқтығына тексеру жүргізу.

3.3. Терезелер мен есіктерді жабыңыз.

4. Темекі шегуге, ашық отты қолдануға, от немесе өзге де өрт қауіпті жұмыстарды, оның ішінде уақытша жұмыстарды жүргізуге арналған орындардың орналасуы

4.1. Ұйымның жұмыс орындарында және үй-жайларында темекі шегуге тыйым салынады.

4.2. Уақытша от жұмыстарын тек от жұмыстарын жүргізуге рұқсат-наряд берілген кезде ғана жүргізуге рұқсат етіледі. Наряд рұқсаттың бекітуге құқығы бар ұйым басшысы.

Өрт қауіпсіздігіне жауаптылар рұқсат-наряд болған кезде және нарядта көрсетілген барлық өртке қарсы іс-шаралар орындалған жағдайда ғана қызметкерлерді от жұмыстарын жүргізуге жіберуге міндетті.

4.3. От жұмыстарын жүргізу кезінде:

- Өрт сөндіру жұмыстарын жүргізу орнын алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргішпен, су шелегімен) қамтамасыз ету;
- Өрт жұмыстары жүргізілетін үй-жайларды басқа үй-жайлармен байланыстыратын барлық есіктерді тығыз жауып, терезелерді ашыңыз;
- Көршілес үй-жайларға, көрші қабаттарға және басқа да үй-жайларға металдың қызған бөлшектерінің түсуін болдырмау үшін барлық қарау, технологиялық және басқа люктер (люктер), желдеткіш, монтаждау және от жұмыстары жүргізілетін үй-жайлардың төбелеріндегі, қабырғалары мен қалқаларындағы басқа да ойықтар (тесіктер) жанбайтын материалдармен жабылады.
- Өрт жұмыстарын жүргізу орны аумақты жанғыш материалдардан тазарту радиусындағы жанғыш заттар мен материалдардан тазартылады.
- Аумақты тазарту аймағының радиусындағы Құрылыс конструкциялары, еден төсемдері, әрлеу және қаптау, сондай-ақ жанғыш материалдардан жасалған оқшаулау және жабдықтың бөліктері оларға металл экранмен, асбест төсемімен немесе басқа да жанбайтын материалдармен ұшқын түсуден қорғалуы және қажет болған жағдайда сумен суарылуы тиіс.

Регламент технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации

Согласно Приказа № 35 Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 8 февраля 2006 года

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Республике Казахстан:

Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан устанавливают требования пожарной безопасности для применения и исполнения физическими лицами, а также юридическими лицами, независимо от форм собственности в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических, юридических лиц, независимо от форм собственности, государственного имущества, охраны окружающей среды.

В обязательном порядке предоставлять органам противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности. Так же установлено обязательное техническое обслуживание охранно-пожарной безопасности, не реже 1 раза в квартал, с предоставлением необходимой документации в соответствующие органы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

включает в себя:

1. Проверка технического состояния шлейфа охранно-пожарной сигнализации.

1.1 Провести внешний осмотр сигнальных датчиков и управляющих приборов систем охранно-пожарной сигнализации на отсутствие повреждений, пыли и грязи. При наличии устранить.

1.2. Проверить шлейфы: - визуальный осмотр на наличие механических повреждений в доступных местах;
- тестирование на наличие повреждений;
- обратить внимание на качественное соединение проводов с клеммными колодками.

1.3. В случае появлении неисправностей, их устранить.

2. Проверка работоспособности шлейфа сигнализации.

2.1. Восстановить шлейф сигнализации (закрыть двери, окна и т.д.).

2.2. Вызвать сигнал тревоги по одному из датчиков и убедиться по индикациям ПКП и включению звукового оповещения в нарушении шлейфа.

2.3. Выполнить п.2.2. для всех датчиков ОПС, контролирующих шлейф.

ООО «Вол-Воланд» г.м. Ярославль
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № 01.
учета огнетушителей

Дата начало ведения журнала « 06 » сентяб 20 26 г.

Дата окончания ведения журнала « _____ » _____ 20 _____ г.

ТОО "Балта-Сапар"

Лицензия ГСЛ №015616 от 15 июля 2004г.

Заказ: №56-08

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка пожарной сигнализаций на объекте ТОО "Ясли сад "Bal-Balausea"
по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Торткол, ул.А.Байтурсынова 11


Пожарная сигнализация.

Главный инженер проекта



/Телеуов Е/


г.Шымкент 2018 г.

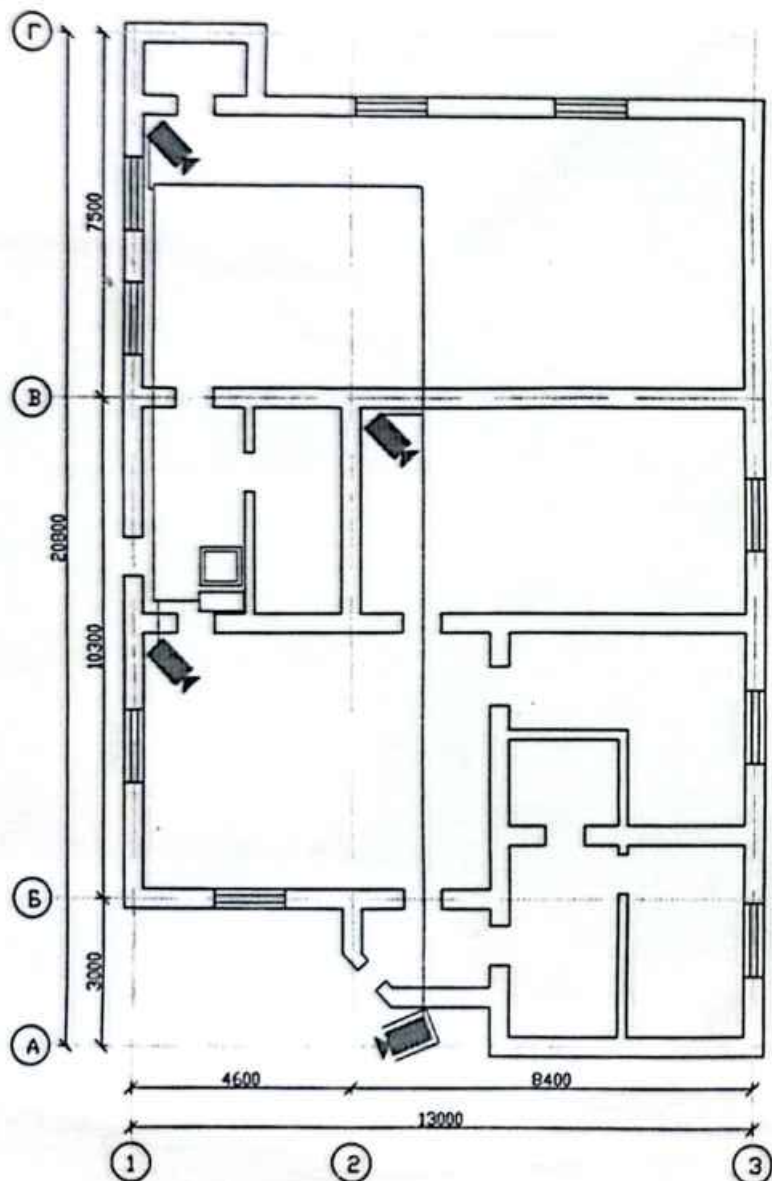

N п/п	Наименование	Обозначение
1	Видеокамера внутренней установки	
2	Видеокамера наружной установки	
3	Монитор с видеорегистратором	
4	Сеть видеонаблюдения	

						Заказ: №01-ВН		
						Установка видеонаблюдений в здании ТОО "Ясли-детский сад "Бай-Байкаса" по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с/п Торткуль, с.Спатаев, ул.К.Спатаева 49		
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата	1-этаж	Страница	Лист
							Р	3
								Листов
								4

Схема расположение сетей видеонаблюдения

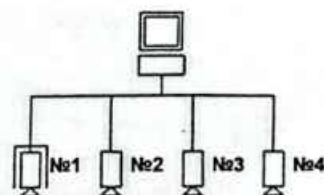

N п/п	Наименование	Обозначение
1	Видеокамера внутренней установки	
2	Видеокамера наружной установки	
3	Монитор с видеорегистратором	

Заказ: №01-ВН						детский сад "Бал-Балык"		
Установка видеонаблюдений в здании ТОО "Шобыт-21"						по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р.о. Тортуглы.		
Изм.	Код	Лист	док.	Подпись	Договор	с Спатаев, ул. К.Спатаева 49		
						Страница	Лист	Листов
						Р	2	4
						ТОО "Шобыт-21"		
						ГСЛ №013646		
						ГСП №013646		

Общие указания

Проект выполнен на основании задания на проектирование, чертежей строительных разрезов и в соответствии с СП РК 3.02-111-2012 г. (Общеобразовательные учреждения). Видеонаблюдение.

Для визуального контроля за обстановкой внутри и вне помещения предусматривается система видеонаблюдения. Проектом предусматриваются видеоканеры внутренней установки типа DS-T2B3 и наружной установки типа DS-T27Q, с выводом изображения в комнату охранника. Состав системы видеонаблюдения: 8-и канальный видеорегистратор типа DS H216QA-1шт, Монитор LED "19"-1шт, Видеоканеры-4 шт. Видеорегистратор с внешним HDD носителем и монитор устанавливаются в комнате охранника и предназначены для анализа и обработки изображений, записи и хранения изображений, а также вывода изображений. Сети системы видеонаблюдения выполняются кабелями марки RG147, прокладываемыми по стене скрыто под слоем штукатурки.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	Схема расположения сетей видеонаблюдения	
3	План расположения сетей видеонаблюдения	
4	Спецификация видеонаблюдения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП РК 3.02-111-2012	Общеобразовательные учреждения (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2010г)	
	Прилагаемые документы	
2018-CC.CO	Спецификация оборудования, изделий и материалов	2 листа

N п/п	Наименование	Обозначение
1	Видеокамера внутренней установки	
2	Видеокамера наружной установки	
3	Монитор с видеорегистратором	
4	Сеть видеонаблюдения	

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожаробезопасность и исключающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а так же предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Заказ: №01-ВН					
Установка видеонаблюдения в здании ТОО "Ясли-детский сад "Бай-Байшала" по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с/п Торткул, с.Спатаева, ул.К.Спатаева 49					
Изм	Кол	Лист	док	Подпись	Дата
				Страница	Лист
				Р	1
				Листов	4
Общие данные				ТОО "Шобыт-21" ГСН №013646	

ДОГОВОР № 05

с.Тортколь

«05» марта 2026 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-детский сад «Bal-Balausa», именуемый в дальнейшем - «Заказчик», в лице руководителя Мусаева Л.Д. действующей на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель «BEREKE» в лице директора Темирбекова К.О., именуемой в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Свидетельства, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнения работ по:

- 1) техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации;
- 2) лабораторному испытанию по определению качества огнезащитной обработки;
- 3) обследованию и профилактическому испытанию электрооборудования (замер сопротивления изоляции электропроводки и заземления)
- 4) огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли в здании ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11.

1.2. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную договором.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма Договора составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2. Сумма договора является окончательной.

2.3. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителю» после подписания акта выполненных работ

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует один год

3.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты работ, общий срок завершения работ увеличивается на срок задержки оплаты.

3.3. Датой начала выполнения работ по настоящему Договору считается дата получения предоплаты.

3.4. Общий срок проведения работ устанавливается сторонами: 30 (тридцать) рабочих дней с момента начала работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

- 1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.
- 2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
- 3) Завершить работы в соответствии с Договором.
- 4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.
- 5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.

2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.

4.3. «Заказчик» обязан:

1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.

2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:

1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.

2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнуто:

1) по соглашению сторон;

2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;

3) по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдаче работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранения недостатков в разумный срок.

6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объеме определяется датой завершения работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем

вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствия таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.

8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11 БИН 180440008381 ИИК KZ46998STB0000887168 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jusan Bank» Тел: 8-702-140-30-00	ИП «BEREKE» РК, г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88. ИИН 891219300730 ИИК KZ26998STB0001557119 БИК TSESKZKA АО «Alatau City Bank» Тел: 87005025616
 Руководитель _____ М.П. Мусаева Л.Д.	 Директор _____ М.П. Темирбеков К.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №05 от 05.03.2026г.

№	Наименование	Стоимость (в тенге)
1.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	
2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкции кровли	
3.	Лабораторные испытания по определению качества проведенных огнезащитных работ	
4.	Обследование и профилактические испытания электрооборудования (замер сопротивления изоляции электропроводки и заземления)	
ИТОГО:		120 000

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11 БИН 180440008381 ИИК KZ46998STB0000887168 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jusan Bank» Тел: 8-702-140-30-00	ИП «BEREKE» РК, г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88. ИИН 891219300730 ИИК KZ26998STB0001557119 БИК TSESKZKA АО «Alatau City Bank» Тел: 87005025616
 Руководитель _____ Мусаева Л.Д. М.П.	 Директор _____ Темирбеков К.О. М.П.

Форма Р-1

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-детский сад «Bai-Balausa»
РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынов 3, №11
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Индивидуальный предприниматель "BEREKE"
Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.А.Байтурсынов 90
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №05 от 05 марта 2026г.

ИНН/БИН

180440008311

89121930J770

Номер документа	Дата составления
10	11.03.2026г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по обеспечению противопожарной безопасности согласно договору №05 от 05.03.2026г.			услуга	1	130 000,00	130 000,00
				Итого:	1	x	130 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц



Сдано Исполнителем

подпись

Подпись
подпись

Машурбеков К.О.
расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

подпись

подпись

Мусаева К.Д.
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.



«Құрылыс-
Өрт сараптамасы»
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі



Товарищество с
ограниченной ответственностью
«Құрылыс-
Өрт сараптамасы»

«09» июля 2019 года

г.Шымкент

ПРОТОКОЛ №102
контрольных испытаний по определению качества
огнезащитной обработки объекта огнезащиты

1	Дата проведения испытаний	«09» июля 2019 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Құрылыс-Өрт сараптамасы» БИН 110440019582 индекс 160023, г. Шымкент, ул.Кабанбай батыра д.6, кв.38,
3	Наименование организации-заказчика	ИП «Бауыр Шымкент» Директор Калшораева А.П.
4	Основание для проведения испытаний	по заявке
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав марки «Лакрон-МС» ООО «АРКА-МОСТ» выпускаемый по ТУ 2499-001-55076036
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные». «Огнезащитные составы и вещества для древесины и стальных материалов на ее основе».
7	Номер партии, дата изготовителя	№07 от 01.07.2019 год.
8	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку	ИП «Бауыр Шымкент» Директор Калшораева А.П.
9	Адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	ТОО «Ясли- детский сад «Bal-Balausa» по адресу: Туркестанская область, с.Торткол, ул.А.Байтурсынова,зд-11, в результате визуального осмотра внешний вид обработка деревянных конструкции чердачного помещения (кровля)
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка способом распыления 582,4кв.м
12	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Условия проведения испытаний	п.п. 6.4.2.5 ГОСТ Р 53292-2009
14	Результаты испытаний:	
Номер образца		Результаты испытаний
Место отбора образца		
1	2	3

ТОО

«Ясли-детский сад «Bal-Balauza»

Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Сагынбек ата, зд.№10

Өрт қауіпсіздігі құжаттамасы

ТОО "Шабьт-21"

Государственное лицензия 17-ГСЛ N 013646 от 23.01.2004 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка автоматической пожарной сигнализации в здании

ТОО "Ясли-детский-сад "Bal-Balaua"

по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р/н, с.Торткуль, ул.Сагынбек Ата 10

Заказ: №02-АПС

Автоматическая пожарная сигнализация.

Главный инженер проекта:



/Джапбасбаев М./

г. Шымкент 2023 г.

ТОО "Шабьт-21"

Государственное лицензия 17-ГСЛ N 013646 от 23.01.2004 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка автоматической пожарной сигнализаций в здании

ТОО "Ясли-детский-сад "Bal-Balauza"

по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р/н, с.Торткуль, ул.Сагынбек Ата 10

Заказ: №02-АПС

Автоматическая пожарная сигнализация.

Главный инженер проекта:



/Джапбасбаев М./

г. Шымкент 2023 г.

ТОО "Шым-21"

Государственное лицензия 17-ГЛ N 013646 от 23.01.2004 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка автоматической пожарной сигнализации в здании

ТОО "Ясли-детский-сад "Bal-Balusa"

по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р/н, с.Торткуль, ул.Сарынбек Ата 10

Заказ: №02-АПС

Автоматическая пожарная сигнализация.



Главный инженер проекта

/Джанбабаев М./

г. Шымкент 2023 г.

Общие указания

Рабочий проект разработан на основании:
 - Действующих норм и правил проектирования, государственных стандартов Республики Казахстан и в соответствии с СНиП 2.02-15-2003, СН РК 2.02-11-2002, ГОСТ-21-603-80, ВСН60-89,


Пожарная сигнализация

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая пожарная сигнализация. В качестве контрольно-приемного прибора принят "Гранит-3" на 2 шлейфа с автономным источником питания.
 Питание прибора ПС предусматривается от щита ЩАО кабелем КПСВВ 2х0,5мм.
 Прибор ПС устанавливается в сервера. В защищаемых помещениях на потолке устанавливаются извещатели типа ИП-212-141, ИП-103-5/1-А3, ИПР-513-10, табло "ВЫХОД" и оповещатель звуковой сирена ЛД-96 Абонентская разводка выполняется кабелем КПСВВ 2х0,5мм открыто.
 Проектом предусматривается светозвуковое оповещение людей о пожаре.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП РК 2.02-101-2014	"Пожарная безопасность зданий и сооружений"	
СП РК 2.02-102-2012	"Пожарная автоматика зданий и сооружений"	
СП РК 2.02-103-2012	"Склады нефти и нефтепродуктов, противопожарные нормы"	
СП РК 2.02-104-2014	"Оборудование зданий, помещений и сооружений"	
	системами автоматической пожарной сигнализации,	
	автоматическими установками пожаротушения	
	и оповещения людей о пожаре	
	Перечень пожарной технической документации	
	допущенной к применению на территории	
	Республики Казахстан. Выпуск 6	
21.603-80	Связь и сигнализация	
ВСН60-89	Нормы проектирования устройств связи	
	Прилагаемые документы	
012-2008 ПС.С	Спецификация оборудования	
		1 листа.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации зданий.

ПН  / Джалысбаев М./


ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	Схема расположения сетей пожарной сигнализации	
3-4	План расположения сетей пожарной сигнализации	
5	Спецификация пожарной сигнализации	


Заказ №02-АПС					
Универсальная автоматическая пожарная сигнализация в здании ТОО "Шобат-21" г. Шымкент, ул. Шымкентская, д. 10					
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата
Разраб	Кураббаев				
			Общие данные		
			Страниц	Лист	Листов
			Р	1	5
			ТОО "Шобат-21" ГСЛ №013545		

Схема расположение сетей автоматической пожарной сигнализации

	Приемно-контрольный прибор
	Извещатель пожарный дымовой
	Извещатель пожарный тепловой
	Извещатель пожарный ручной
	Оповещатель звуковой
	Табло "Выход"

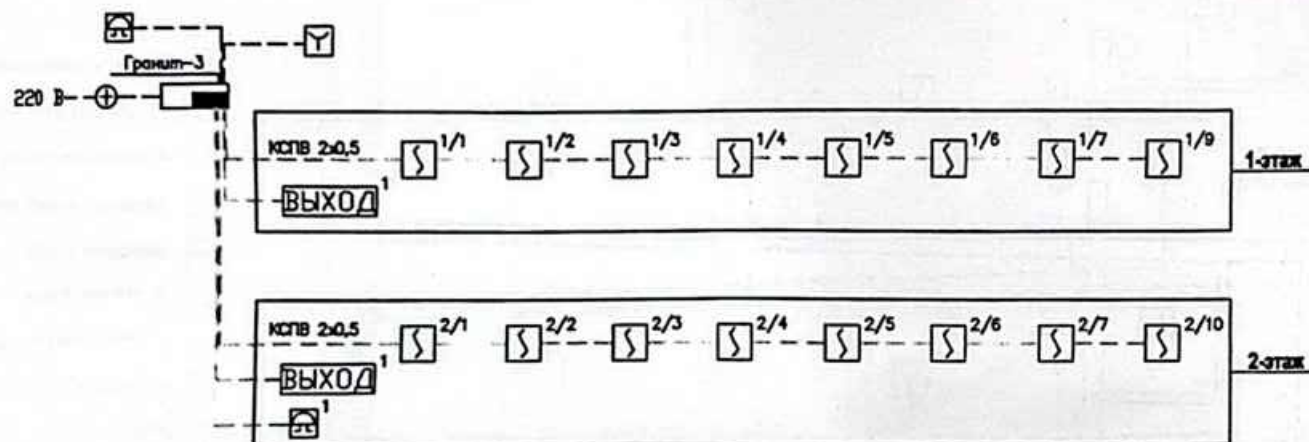


Заказ №02-АПС					
Установлено абонентский пультный оповещатель 9 точек ТОО "Ясыл-геленкис-оог" "Бог-Волонг" по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р/н, с.Тортарма, ул.Саманбек Ата 10					
Изм.	Код	Лист	док	Подпись	Дата
				Страница	Лист
				Р	2
				Листов	5
Разработчик Куралбаев				ТОО "Шабит-21" ГСЛ №013646	

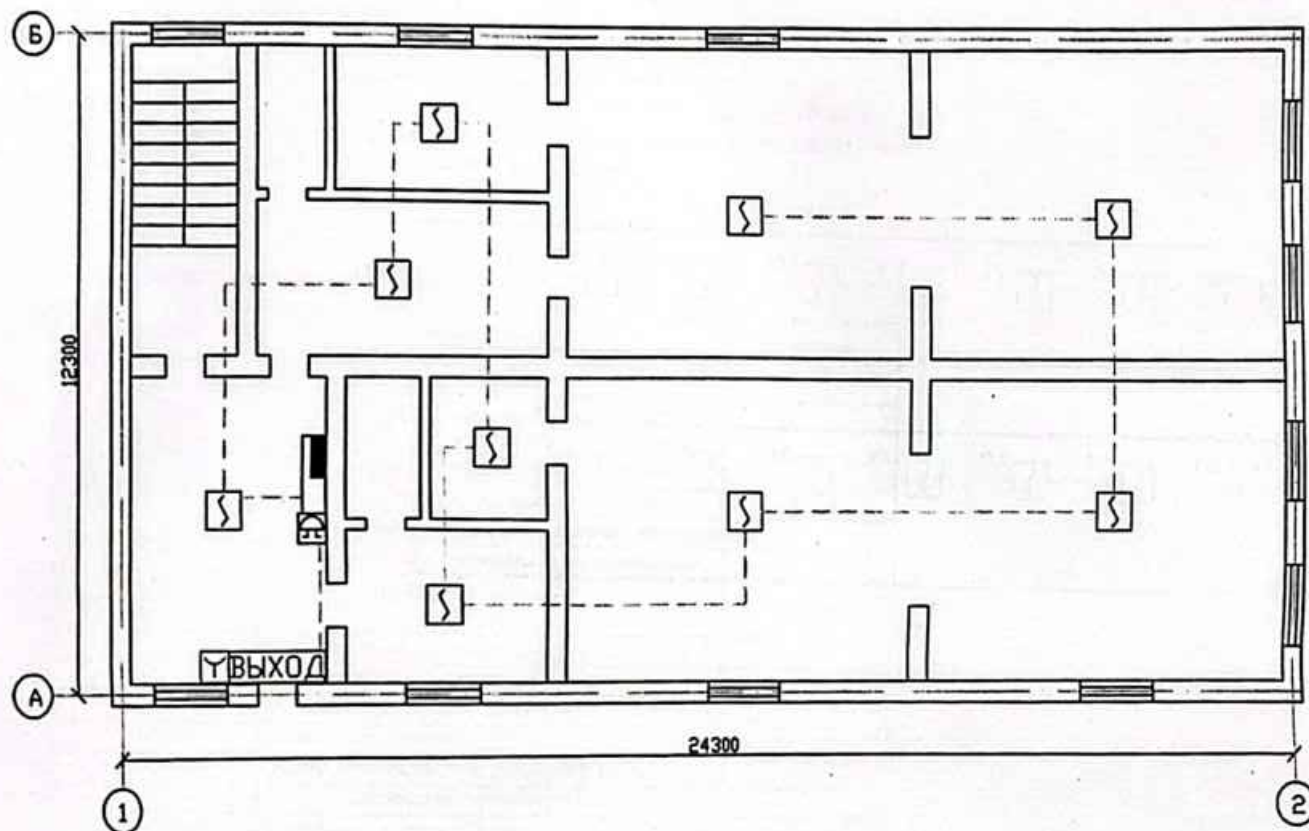

- Инициатор пожарной тревоги
- Приемно-контрольный прибор
- Инициатор пожарной ручной
- Инициатор пожарной тепловой
- Сигнализация звуковая

№ ПОЯС. ПОЯС. И ДАТА ВВОДА В ЭКСП. И-В. И-В.

						Заказ: №02-АПС		
						Установка оптоволоконной пожарной сигнализации в здании ТОО "Алматы-Сити-Сол" "Алматы-Сити" по адресу: Туркестанская обл. Отырарский р/н, с.Тортара, ул.Самыкбаев Аман		
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата	1-этаж	Страница	Лист
							Р	3
Разраб. Куралбаев						План АПС	ТОО "Шабант" ГСП №0136	

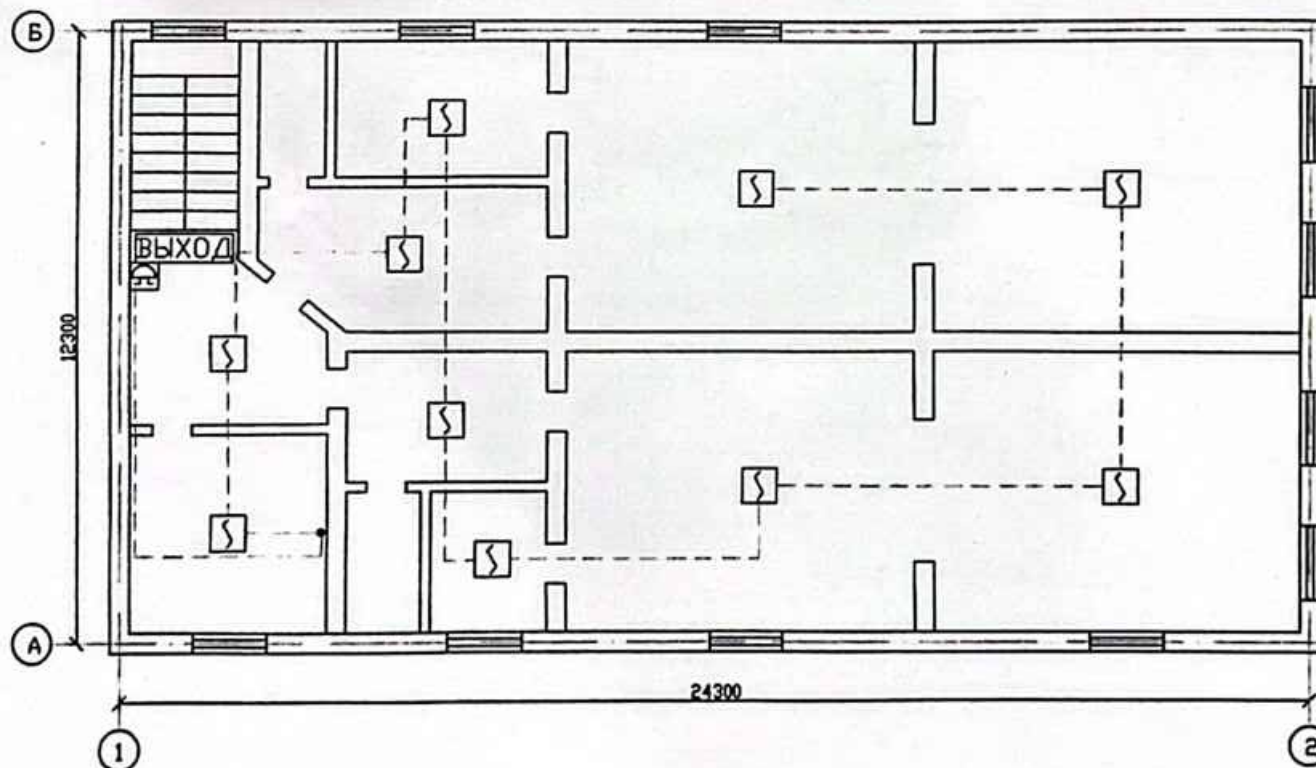

-  Индикатор пожарной тревоги
-  Приемо-контрольный прибор
-  Индикатор пожарной ручей
-  Индикатор пожарной лестницы
-  Оповещатель звуковой

№ 02-АПС
2010 г. 10.10.10

Заказ: №02-АПС					
Исполнено объектно-сетевым пожарным оповещателем 6-х этажей ТОО "Алматы-Сигнал" - код "Алматы-Сигнал" по адресу: Туркестанская обл. Сузакский район, с. Терек, ул. Октябрьная, д. 10					
Изм.	Код	Лист	док.	Подпись	Дата
2- этаж				Страница	Лист
				Р	4
Разработчик: Куралбаев				ТОО "Шабан" ГСЛ №...	
План АПС					

[illegible]

№ подл.	Подп. и дата	Взв. инв. №
---------	--------------	-------------

				Заказ: №02-АПС		
				Установка автоматической пожарной сигнализации в здании ТОО "Шабыт-гидро-аэр "Bot-Belady" по адресу: Туркменская обл. Ордабазинский р/а, с.Туркмен, ул.Саманбаев Аманжол		
Изм.	Код	у	Лист	№	Подпись	Дата
Разработчик	Курабаев					
				Спецификация оборудования		
				ТОО "Шабыт-гидро-аэр" ГСП №013648		

Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной
поверхностной пропитке деревянных конструкций

«06» марта 2024г.

с.Тортколы

Комиссия, в составе:

Заказчик – Руководитель ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balansa» Мусаева Л.Д.

Исполнитель – Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Провели проверку качества проведенных огнезащитных работ, по огнезащитной пропитке деревянных конструкции кровли здания ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balansa» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколы, ул.Сагынбек ата, зд.№10 и сделали следующие заключения:

- огнезащитный пропиточный состав наносился на деревянные конструкции общей площадью 418,4 м², влажность обработанных деревянных конструкций составляет 15 %.
- метод поверхностной пропитки заключался в нанесении распылением пропиточного состава на конструкции.
- расход состава составляет 0,5л на 1 м².
Состав пропиточного раствора «ПЮС-1 БИО»
Массовая доля основного вещества - 99,6 %
Массовая доля воды - 0,2 %
Массовая доля свободной серной кислоты - 0,05 %
Массовая доля железа - 0,03 %
Массовая доля кальция - 0,01 %
Массовая доля нерастворимых примесей - 0,08 %

Проверка на огнезащитность деревянных конструкций:
были отобраны четыре пропиточного образца древесины и проведены испытания. В результате испытания было установлено, что огнезащитная пропитка соответствует СТ РК 615-1-2011

Комиссия:

Заказчик

Мусаева Л.Д.

Исполнитель

Темирбеков К.О.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС: KZ.7500169.22.01.00651

Серия КЗ № 0164427

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "КазОкстройсертиф", Юридический адрес: 050014, Казахстан, Актюбинская область, город Алматы, Жетысуйский район, улица Бокеевская, 11. Фактический адрес: 050007, Казахстан, Актюбинская область, город Алматы, Медеуский район, улица Котлярова, 124. Факс: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, телефон: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, адрес сайта: <http://kazokstroysertif.kz>, № аттестата КЗ. 0102.0169 выдан 02/08/2016 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр экспертизы"

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель "UAP", БИН/ИНН: 990117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Алматы, улица Румянцева/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон: +7 727 260 35 35.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель "UAP", БИН/ИНН: 990117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Алматы, улица Румянцева/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон: +7 727 260 35 35.

ПРОДУКЦИЯ Состав для огнестойкой пропитки древесины "Плюс 1 Био". Продукция изготовлена в соответствии с СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнестойкие. Средства огнестойкие для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия". Серийный выпуск.

КЗД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40, СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнестойкие. Средства огнестойкие для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1314 от 16/09/2020г., испытательная лаборатория ТОО "КазОкстройсертиф" № КЗ.Т.02.0170 от 02/08/2016г., протокола испытаний № 11731 от 03/09/2020г., испытательная лаборатория пищевой продукции Актюбинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", № КЗ.Т.02.0460 от 11/09/2019г., протокола испытаний № 635С от 17/09/2020г., испытательная лаборатория ТОО "ЦАЭЗ "ТЕСТ", № КЗ.И.01.1226 от 16/03/2016 г., дата окончания производства от 16/08/2020г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазОкстройсертиф". Маркировка единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на упаковку. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на этикетке продукции. Схема сертификации № 1С.



СРОК ДЕЙСТВИЯ

18.09.2025 г.

по

18.09.2030 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Заявитель
(индивидуальное лицо)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

Бекжанова Венера Маратбековна
(И.О.И.)

Султанов Галия Сейтжановна
(И.О.И.)



KZ.T.08.E1490



ТОО
«Центр лабораторий»

ТОО «Центр лабораторий»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

Аттестат аккредитации KZ.T.08. E1490 от «30» Декабри 2022г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №145
от 06 февраля 2025года.

1	Дата проведения испытаний.	06 февраля 2025 года.
2	Заказчик, наименование и адрес.	ИП «BEREKE», г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.
3	Основание для проведения испытаний.	Заявка б/н. от 05.02.2025 г.
4	Наименование организации, проводившей испытания.	ТОО «Центр лабораторий», Жамбылская область, г. Тараз, Массив «Коктем», ул. Н.Абишева, 14.
5	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.
6	Наименование (марка) огнезащитного состава, номер партии, сведения об изготовителе, сертификат соответствия.	Сертификат на огнезащитный состав порошок «Пос 1 Био», партия №ЕАЭС Z№7500169.22.01.00651 от 18.09.2020 года. Производитель ИП «UAP» Республика Казахстан Алматинская область, г. Алматы, улица Ровенского/ Николаевского б/1, кв.20.
7	Объект испытания.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Сагынбек ата, зд.№10
8	Внешнее состояние огнезащищённых конструкций.	При визуальном осмотре внешний вид соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.
9	Способ огнезащитной обработки, площадь.	Поверхностная пропитка – 418,4м ² .
10	Метод испытания.	«Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты» СТ РК 615-1-2011.
11	Нормативный документ на метод испытаний.	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть I. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 20° С, относительная влажность 64%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ Образца	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Качество огнезащитной пропитки, СТ РК 615-1-2011.	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени ПМП-1).	Не наблюдается.
2		Самостоятельное горение образца после отключения ПМП-1.	Не наблюдается.
3		Сквозное прогорание образца до образования отверстия.	Не наблюдается.
4		Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени ПМП-1.	Не наблюдается.
5		Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.	Не наблюдается.

Выводы: Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе (щепки), соответствует требованиям по результатам проведенных испытаний представленных образцов в количестве 4 штук.

Директор
Испытатель лабораторий

Торегелді А.Т.



Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

АКТ
обслуживания автоматической пожарной сигнализации

«06» марта 2026г.

с.Тортколь

Комиссия, в составе:

Заказчик – Руководитель ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balause» Мусаева Л.Д.

Исполнитель – Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Основание: договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации № 06 от «05» марта 2026г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в здании ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balause» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Сагынбек ата, зд.№10.

Неисправности устранены, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Комиссия:

Заказчик:



Мусаева Л.Д.



Темирбеков К.О.

Ж У Р Н А Л
учета работ по техническому обслуживанию
и планов-предупредительному ремонту систем и
установок пожарной автоматики

УП "Белече"

(предприятие-исполнитель)

ТОО "Бал-Балауса" для детского сада

(наименование объекта)

Начат « 06 » сентя 2026 г.

Окончен « _____ » _____ 20____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «BEREKE»

РК, г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.

ХАТТАМА/ПРОТОКОЛ 25-МП-08

Комиссия в составе:

Председатель: Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Члены комиссии: Преподаватель по ПБ ИП «BEREKE» Орманшаева М.Д.

Инженер-преподаватель – Полат Г.Ж.

«10» февраля 2025г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех, участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний	Подпись
1	2	3	4	5	6	7
1	Қасымбек Қарлығаш Қалдыбекқызы	Повар	ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa»	Заявка	Сдал (а)	

Председатель комиссии:

Темирбеков К.О.

Члены комиссии:

Орманшаева М.Д.

Полат Г.Ж.



КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 12

Берілді/Выдано Қасымбек Қарлығаш Қалдыбекқызы

Лауымы/Должность Повар

Жұмыс орны/Место работы ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa»

№ 08 хаттама негіздемесі бойынша өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі салсындағы білімі бойынша емтихан тапсырды. В том, что он(а) сделал (а) экзамены в области Пожарной безопасности в объеме пожарно-Технического минимума на основании протокол № 08

Берілген күні/Дата выдачи «10» 02, 2025 ж.

ЖПИС/ТОО ИП «BEREKE»

БСН/БИН 891219300730

Білімін тексеру туралы мәліметтер
Сведения о проверке знаний

Жұмыс орны/место работы ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa»

№ 08 хаттама негіздемесі бойынша өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі салсындағы білімі бойынша емтихан тапсырды. В том, что он(а) сделал (а) экзамены в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума на основании протокол № 08

Берілген күні/Дата выдачи «10» 02, 2025 ж. «10» 02, 2025 ж. дейін

Темирбеков К.О.

Емтихан қабылдаушы

Колы



ООО "Вел-Беларусь" - все детали
(наименование организации)

Ж У Р Н А Л № 2
учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Дата начало ведения журнала « 06 » март 2026 г.

Дата окончания ведения журнала « » 20 г.

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
от 10 марта 2026г.**

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausea»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Сагынбек ата, зд.№10.

ШЫМКЕНТ- 2026г.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
«BEREKE»
Электротехникалық
зертхана

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»
Электротехническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 2

измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с
заземляющим контуром или основным пунктом заземления
от 10 марта 2026г.

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauşa»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь,
ул.Сагынбек ата, зд.№10.

Измерение проводилось омметром типа М-57Д зав №198541

Результаты измерений

№	Место расположения и наименование оборудования	Сопротивление в Омах					Корпуса щитов и прочих аппаратов	Примечание
		Корпус оборудования	Двигатель	Пускатели или рубильники	Пусковая кнопка	Газовые трубы после пускателя		
1.	Контур заземления	0,05					0,05	в норме

Измерение произвели:

Проверил:



Полат Ә.Ж.

Темирбеков К.О.

ДОГОВОР № 06

с.Тортколь.

«15» марта 2024 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-детский сад «Bal-Balausa», именуемый в дальнейшем - «Заказчик», в лице руководителя Мусыева Н.Д. действующей на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель «BEREKE» в лице директора Темирбекова К.О., именуемой в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Свидетельства, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнения работ по:

- 1) техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации;
- 2) лабораторному испытанию по определению качества огнезащитной обработки;
- 3) обследованию и профилактическому испытанию электрооборудования (замер сопротивления изоляции электропроводки и заземления)
- 4) огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли в здании ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Сагынбек ата, зд.№10.

1.2. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную договором.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма Договора составляет 110 000 (сто десять тысяч) тенге, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2. Сумма договора является окончательной.

2.3. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителю» после подписания акта выполненных работ

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует один год.

3.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты работ, общий срок завершения работ увеличивается на срок задержки оплаты.

3.3. Датой начала выполнения работ по настоящему Договору считается дата получения предоплаты.

3.4. Общий срок проведения работ устанавливается сторонами: 30 (тридцать) рабочих дней с момента начала работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

- 1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.
- 2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
- 3) Завершить работы в соответствии с Договором.
- 4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.
- 5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

б) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.

2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.

4.3. «Заказчик» обязан:

1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.

2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:

1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.

2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнуто:

1) по соглашению сторон;

2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;

3) по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдаче работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранения недостатков в разумный срок.

6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объёме определяется датой завершения работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем

вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствия таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.
- 8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».
- 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11 БИН 180440008381 ИИК KZ46998STB0000887168 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jusan Bank» Тел: 8-702-140-30-00	ИП «BEREKE» РК, г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88. ИНН 891219300730 ИИК KZ26998STB0001557119 БИК TSESKZKA АО «Alatau City Bank» Тел: 87005025616
 Руководитель _____ Мусаева Л.Д. М.П.	 Директор _____ Темирбеков К.О. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №06 от 05.03.2026г.

№	Наименование	Стоимость (в тенге)
1.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	
2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкции кровли	
3.	Лабораторные испытания по определению качества проведенных огнезащитных работ	
4.	Обследование и профилактические испытания электрооборудования (замер сопротивления изоляции электропроводки и заземления)	
ИТОГО:		110 000

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11 БИН 180440008381 ИИК KZ46998STB0000887168 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jusan Bank» Тел: 8-702-140-30-00	ИП «BEREKE» РК, г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88. ИИН 891219300730 ИИК KZ26998STB0001557119 БИК TSESKZKA АО «Alatau City Bank» Тел: 87005025616
	
Руководитель _____ Мусаева Л.Д. М.П.	Директор _____ Темирбеков К.О. М.П.



KZ.T.08.E1490

ТОО
«Центр лабораторий»ТОО «Центр лабораторий»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

Аттестат аккредитации KZ.T.08. E1490 от «30» Декабри 2022г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 477
от 10 марта 2026 года

1	Дата проведения испытаний.	10 марта 2026 года
2	Заказчик, наименование и адрес.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88
3	Основание для проведения испытаний.	Заявка б/н. от 06.03.2026 г.
4	Наименование организации, проводившей испытания.	ТОО «Центр лабораторий», Жамбылская область, г. Тараз, Массив «Коктем», ул. Н.Абишева, 14.
5	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88
6	Наименование (марка) огнезащитного состава, номер партии, сведения об изготовителе, сертификат соответствия.	Сертификат на огнезащитный состав Порошок «Пос 1 Бир», партия №ЕАЭС, KZ№7500169.22.01.00651. Серия KZ №0164427 от 18.09.2025 г. Изготовитель ИП "UAP" Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, улица Ровенского/ Николаевского б/н, кв.20.
7	Объект испытания.	Деревянные конструкции чердачных перекрытий здания ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza», расположенного по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул. Сағынбек ата, д.10
8	Внешнее состояние огнезащищенных конструкций.	При визуальном осмотре внешний вид соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.
9	Способ огнезащитной обработки, площадь.	Поверхностная пропитка площадью - 418,4 м²
10	Метод испытания.	«Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты» СТ РК 615-1-2011.
11	Нормативный документ на метод испытаний.	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 20°С, относительная влажность 64%

DOC ID KZ09XK5Z0260000013898388466

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№ Образца	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Качество огнезащитной пропитки, СТ РК 615-1-2011.	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени ПМП-1).	Не наблюдается.
2		Самостоятельное горение образца после отключения ПМП-1.	Не наблюдается.
3		Сквозное прогорание образца до образования отверстия.	Не наблюдается.
4		Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени ПМП-1.	Не наблюдается.
5		Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.	Не наблюдается.

Вывод Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе (щепки), на объекте ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa», соответствует требованиям по результатам проведенных испытаний представленных образцов в количестве 4 штук.

Директор
Испытатель лаборатории

Төрегелді А.Т.

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.
Подделка печатей и подписей преследуется по ст. 385 УК РК.

тел. 8707 188 76 15

DOC ID KZ09XIS202600001389838V466

5/31/24, 12:28 PM



КОМПЕТЕТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Испытательная лаборатория "Центр лабораторий"

Юридический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абшиса, 14

Фактический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абшиса, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован на основании данных аккредитации в Единой информационной системе.
Данный документ действителен с 31 декабря 2022 года по 30 декабря 2027 года. Для аккредитации документов и информации о них необходимо обратиться к Единой информационной системе.
Проверить действительность документа и его статус в Реестре субъектов аккредитации Информационная система аккредитации Республики Казахстан.

DOC ID KZ09XIS202600001389B3BV466

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZ09X052026000013898388466
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 477 от 10.03.26
Статус	Завершен
Reg. Номер:	
Reg. Дата:	
Количество страниц	3
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ООО "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ"
IP-адрес	80.249.139.252

Информация о получателях

Получатель 1	Guljanpolat@mail.ru
--------------	---------------------

Информация о подписантах

Подписал(а)	ТЕРЕГЕЛДИ АЯЖАН
Компания	ООО "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ"
Должность	Руководитель испытательной лаборатории
IP-адрес	80.249.139.252
Email	87021887615@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	МПW0AYJ...XUwYgTw==
Дата подписания	10.03.2026 12:56

ВЕРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТА ПОДПИСАНИЯ



DOC ID KZ09X052026000013898388466
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC
UMENT
LOG

ТОО "Шабьт-21"

Государственное лицензия 17-ГСЛ N 013646 от 23.01.2004 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка автоматической пожарной сигнализаций в здании

ТОО "Ясли-детский-сад "Bal-Balausea"

по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р/н, с.Торткуль, ул.Сагынбек Ата 10

Заказ: №02-АПС

Автоматическая пожарная сигнализация.

Главный инженер проекта:



/Джапбасбаев М./

г. Шымкент 2023 г.

ТОО "Шобыт-21"

Государственное лицензия 17-ГСЛ N 013646 от 23.01.2004 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка автоматической пожарной сигнализации в здании

ТОО "Ясли-детский-сад "Bal-Balausea"

по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р/н, с.Торткуль, ул.Сагынбек Ата 10

Заказ: №02-АПС

Автоматическая пожарная сигнализация.

г.Шымкент 2023 г.

Общие указания

Рабочий проект разработан на основании
- Действующих норм и правил проектирования государственных стандартов
Республики Казахстан и в соответствии с СНиП 2.02-15-2003,
СН РК 2.02-11-2002, ГОСТ-21-603-80, ВСН60-89,

Пожарная сигнализация

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая
пожарная сигнализация. В качестве контрольно-приемного прибора принят
"Гранит-3" на 2 шлейфа с автономным источником питания.
Питание прибора ПС предусматривается от щита ЩАО кабелем КПСВВ 2х0,5мм.
Прибор ПС устанавливается в сервера. В защищенных помещениях на потолке
устанавливаются извещатели типа ИП-212-141, ИП-103-5/1-А3, ИПР-513-10, табло "ВЫХОД" и
оповещатель звуковой сирена ЛД-96 Абонентская разводка выполняется кабелем КПСВВ 2х0,5мм открыто.
Проектант предусматривается светозвуковое оповещение людей о пожаре.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
СП РК 2.02-101-2014	"Пожарная безопасность зданий и сооружений"	
СП РК 2.02-102-2012	"Пожарная автоматика зданий и сооружений"	
СП РК 2.02-103-2012	"Склады нефти и нефтепродуктов, противопожарные нормы"	
СП РК 2.02-104-2014	"Оборудование зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре"	
	Перечень пожарной технической документации допущенной к применению на территории Республики Казахстан. Выпуск 6	
21.603-80	Связь и сигнализация	
ВСН60-89	Нормы проектирования устройств связи	
Прилагаемые документы		
012-2008 ПСС	Спецификация оборудования	
		1 листа.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими
нормами и правилами и предусматривает мероприятия,
обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при
эксплуатации зданий.


Ген.  / Джалыбеаев М./

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Общие указания	
2	Схема расположения сетей пожарной сигнализации	
3-4	План расположения сетей пожарной сигнализации	
5	Спецификация пожарной сигнализации	


						Заказ: №02-АПС			
						Установка автоматической пожарной сигнализации в здании ТОО "Исла-ремонт-ауд" "Исла-Волкан" по адресу: Туркестанская обл. Оборудование №/ч. в. Территория, ул. Саванов, Акт. 10			
Изм.	Код	Лист	Факт	Подпись	Дата		Страница	Лист	Листов
							Р	1	5
						Общие данные	ТОО "Шабант-21" ГСЛ №013646		
Разраб	Куралберг								

Схема расположения сетей автоматической пожарной сигнализации

	Приемно-контрольный прибор
	Извещатель пожарный дымовой
	Извещатель пожарный тепловой
	Извещатель пожарный ручной
	Оповещатель звуковой
	Табло "Выход"

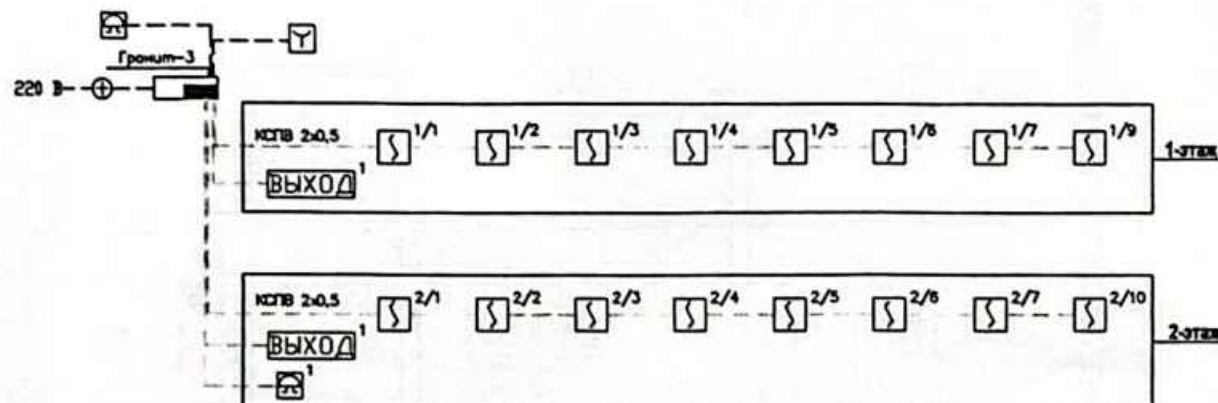

						Заказ №02-АПС		
						Установлено оборудования пожарной сигнализации в здании ТОО "Шабит-21" по адресу: Туркестанская обл. Ошкентский р/н, с.Тартап, ул.Ошкентская д.10		
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подпись	Дата		Страница	Лист
							р	2
								5
Разработчик	Курабаев					Схема пожарной сигнализации	ТОО "Шабит-21" ГСЛ №013646	

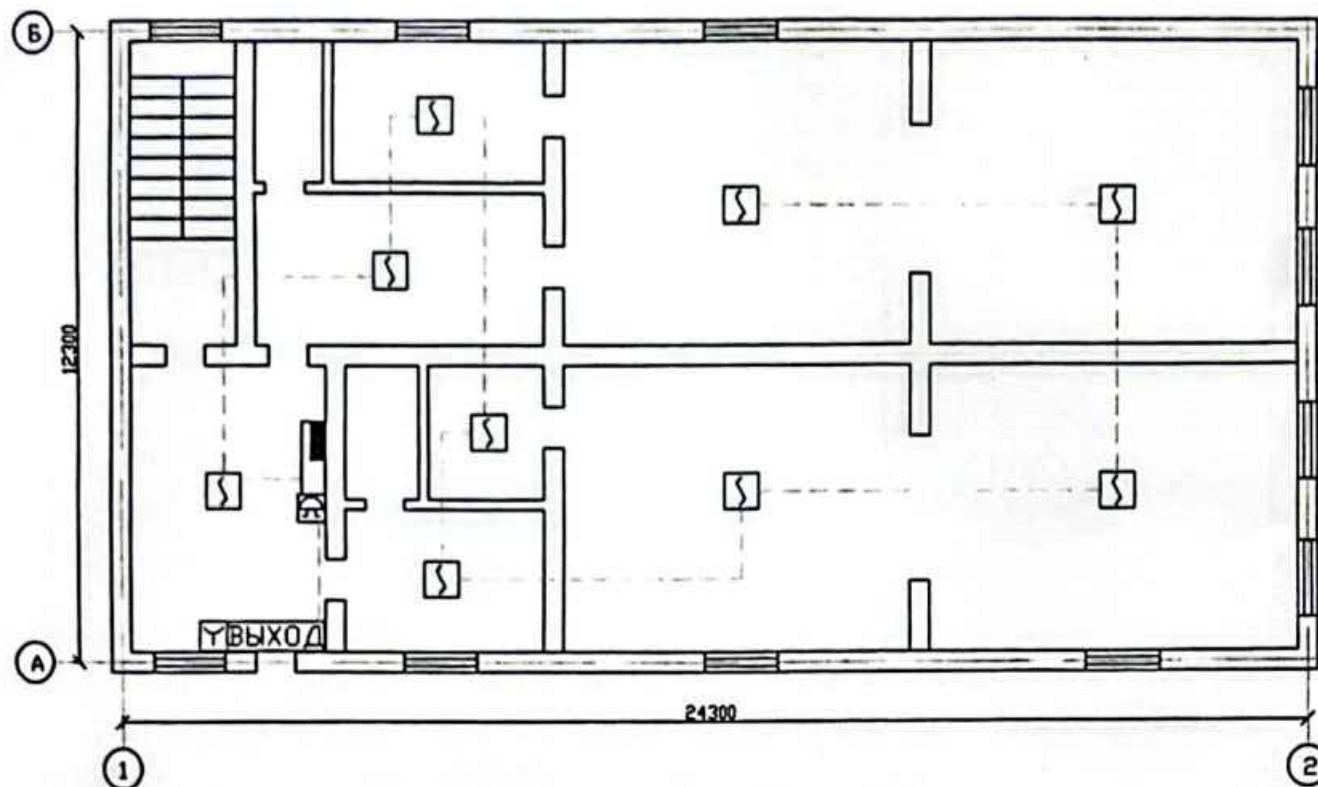

- Инициатор пожарной тревоги
- Приемно-контрольный прибор
- Инициатор пожарной ручей
- Инициатор пожарной тепловой
- Оповещатель звуковой

Заказ: №02-АПС					
Установлено автоматический пожарный оповещатель в здании ТОО "Шабант-21" по адресу: Туркестанская обл. Ордабалинский р/н, с.Тортарлы, ул.Саматбай Ата 10					
Изм.	Код	Лист	док	Подпись	Дата
1-этаж				Страница	Лист
				Р	3
Разраб				Листов	5
Кураббаев				ТОО "Шабант-21"	
				ГСП №013646	



Заявка: №02-АПС

Информация об общественном предприятии размещается в журнале
100 "Алматы-ау" "Ал-Байрам"
по адресу: Туркестанская обл. Орбобольный р/н, д. Туркестан, ул. Саван-Бай Атам 10

2-этаж

План АПС

Смогуа	Луст	Лустоф
Р	4	5

ТОО "Шабьт-21"
ГСЛ №013646

ТОО "Бел-Беларус" жамгырмалы сар.
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № 1
учета огнетушителей

Дата начало ведения журнала « 06 » март 20 26 г.

Дата окончания ведения журнала « _____ » _____ 20 _____ г.

Ж У Р Н А Л
учета работ по техническому обслуживанию
и планов-предупредительному ремонту систем и
установок пожарной автоматики

УП "Белке"

(предприятие-исполнитель)

ТОО "Бал-Балайса" Асн детский сад

(наименование объекта)

Начат « 06 » сентя 2026 г.

Окончен « _____ » _____ 20 _____ г.

Форма Р-1

ИИН/БИН

180440008381

891219300730

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-детский сад «Bai-Balauza",
РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11

Исполнитель Индивидуальный предприниматель "BEREKE"
Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.А.Байтурсынов 90

Номер документа	Дата составления
10	11.03.2026г.

Договор (контракт) Договор №05 от 05 марта 2026г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по обеспечению противопожарной безопасности согласно договору №05 от 05.03.2026г.			услуга	1	130 000,00	130 000,00
				Итого	1	x	130 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц



Сдел (исполнитель) _____
подпись _____
расшифровка подписи _____

Принял (Заказчик) _____
подпись _____
расшифровка подписи _____

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____



ТОО

«Ясли-детский сад «Bal-Balauza»

Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев,
ул.Спатаева, зд.№49

Өрт қауіпсіздігі құжаттамасы



KZ.T.08.E1490

ТОО
«Центр лабораторий»Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

Аттестат аккредитации KZ.T.08. E1490 от «30» Декабря 2022г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 478
от 10 марта 2026 года

1	Дата проведения испытаний.	10 марта 2026 года
2	Заказчик, наименование и адрес.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88
3	Основание для проведения испытаний.	Заявка б/н. от 06.03.2026 г.
4	Наименование организации, проводившей испытания.	ТОО «Центр лабораторий», Жамбылская область, г. Тараз, Массив «Коктем», ул. Н.Абишева, 14.
5	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88
6	Наименование (марка) огнезащитного состава, номер партии, сведения об изготовителе, сертификат соответствия.	Сертификат на огнезащитный состав Порошок «Пос 1 Био», партия №ЕАЭС, KZN№7500169.22.01.00651. Серия KZ №0164427 от 18.09.2025 г. Изготовитель ИП «UAP» Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, улица Ровенского/ Николаевского 6/1, кв.20.
7	Объект испытания.	Деревянные конструкции чердачных перекрытий здания ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa», расположенного по адресу: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев, ул.Спатаева, зд. 49
8	Внешнее состояние огне защищённых конструкций.	При визуальном осмотре внешний вид соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.
9	Способ огнезащитной обработки, площадь.	Поверхностная пропитка площадью - 198,5 м²
10	Метод испытания.	«Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты» СТ РК 615-1-2011.
11	Нормативный документ на метод испытаний.	СТ РК 615-1-2011 «Составы и веществ огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 20° С, относительная влажность 64%

DOC ID KZ09XIS2026000013908E547B0

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№ Образца	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Качество огнезащитной пропитки, СТ РК 615-1-2011.	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени ПМП-1).	Не наблюдается.
2		Самостоятельное горение образца после отключения ПМП-1.	Не наблюдается.
3		Сквозное прогорание образца до образования отверстия.	Не наблюдается.
4		Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени ПМП-1.	Не наблюдается.
5		Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.	Не наблюдается.

Вывод Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе (щепки), на объекте ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa», соответствует требованиям по результатам проведенных испытаний представленных образцов в количестве 4 штук.

**Директор
Испытатель лаборатории**

Төрегелді А.Т.

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.
Подделка печатей и подписей преследуется по ст. 385 УК РК.

тел. 8707 188 76 15

DOC ID KZ09XIS2026000013908E54780

5/31/24, 12:28 PM



КОМПЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZBDB093 IEC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376

Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:

Испытательная лаборатория "Центр лабораторий"

Юридический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абшешева, 14

Фактический адрес:

Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абшешева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Этот документ сформирован автоматизированным способом аккредитации в области оценки соответствия.
Этот документ соответствует пункту 1 статьи 7 Закона от 7 января 2002 года №370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и является документом, равнозначным документу на бумажном носителе.
Применять электронную подпись и печать в Реестре субъектов аккредитации Информационная система технического регулирования Казахстана: <https://eas.kazakhstan.gov.kz>

DOC ID KZ09XIS2026000013908E547B0

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZO9XIS2026000013908E547B0
Тип документа	Документ
Тема	ПИ 478 от 10 03 26
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	3
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ"
IP-адрес	80.249.139.252

Информация о получателях

Получатель 1	Guljanpolat@mail.ru
--------------	---------------------

Информация о подписантах

Подписал(а)	ТӨРЕГЕЛДІ АЯЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ"
Должность	Руководитель испытательной лаборатории
IP-адрес	80.249.139.252
Email	87021887615@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	МIIWOAY...24+SVXQ==
Дата подписания	10.03.2026 12:58

DOC ID KZO9XIS2026000013908E547B0



DOC ID KZO9XIS2026000013908E547B0
Электронный документ подписан в Documentolog Business

D O C
U M E
N T
L O G

Акт
приемки выполненных работ по огнезащитной
поверхностной пропитке деревянных конструкций

«36» мая 2026г.

с.Спатаев

Комиссия, в составе:

Заказчик – Руководитель ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» Мусаева Л.Д.

Исполнитель – Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Произвели проверку качества проведенных огнезащитных работ, по огнезащитной пропитке деревянных конструкции кровли здания ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев, ул.Спатаева, зд.№49 и сделали следующие заключения:

- огнезащитный пропиточный состав наносился на деревянные конструкции общей площадью 198,5 м². влажность обработанных деревянных конструкции составляет 15 %.
- метод поверхностной пропитки заключался в нанесении распылением пропиточного состава на конструкции.
- расход состава составляет 0,5л на 1 м².
Состав пропиточного раствора «ПОС-1 БИО»
Массовая доля основного вещества - 99,6 %
Массовая доля воды – 0,2 %
Массовая доля свободной серной кислоты – 0,05 %
Массовая доля железа – 0,03 %
Массовая доля кальция – 0,01 %
Массовая доля нерастворимых примесей - 0,08 %

Проверка на огнезащищённость деревянных конструкции:
были отобраны четыре пропиточного образца древесины и проведены испытания. В результате испытания было установлено, что огнезащитная пропитка соответствует СТ РК 615-1-2011

Комиссия:

Заказчик



Мусаева Л.Д.

Исполнитель



Темирбеков К.О.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KZ.7500169.22.01.00651

Серия KZ № 0164427

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "КазОжстройсертиф", Юридический адрес: 050014, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Жетысуский район, улица Бокееханова, 11, Фактический адрес: 050007, Казахстан, Алматинская область, город Алматы, Медеуский район, улица Коперника, 124, факс: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, телефон: +7 727 397 52 78, +7 727 385 01 13, адрес сайта: <http://kuse.satu.kz/>, № аттестата KZ. O.02.0169 выдан 02/08/2016 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель "УАР", БИН/ИНН: 590117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, улица Ровенского/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон: +7 727 260 35 35.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель "УАР", БИН/ИНН: 590117300156, Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, город Алматы, улица Ровенского/Николаевского, дом 6/1, квартира 20, телефон: +7 727 260 35 35.

ПРОДУКЦИЯ Состав для огнезащитной пропитки древесины "Пос 1 Био". Продукция изготовлена в соответствии с СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. № 40, СТ РК 615-1-2011 "Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1314 от 16/09/2020г. испытательная лаборатория ТОО "КазОжстройсертиф" № KZ.T.02.0170 от 02/08/2016г., протокола испытаний № 11731 от 03/09/2020г. испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", № KZ.T.02.0460 от 11/09/2019г., протокола испытаний № 635/С от 17/09/2020г. испытательная лаборатория ТОО "ЦСиЭ "ГЕСТ", № KZ.H.01.1226 от 10/03/2016 г., акта состояния производства от 10/08/2020г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "КазОжстройсертиф". Маркировка единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на упаковку. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указана в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке продукции. Схема сертификации № 1С.

Срок действия

18.09.2025 г.

по

18.09.2030 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Индивидуальный предприниматель
"УАР" (полномоченное лицо)

Органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

(Подпись)
(подпись)

Бекжанова Венера Мархабаевна
(Ф.И.О.)

(Подпись)
(подпись)

Судейменова Газиза Сейтжановна
(Ф.И.О.)



KZ.T.08.E1490



ТОО
«Центр лабораторий»

ТОО «Центр лабораторий»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

Аттестат аккредитации KZ.T.08. E1490 от «30» Декабря 2022г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №146
от 06 февраля 2025года.

1	Дата проведения испытаний.	06 февраля 2025 года.
2	Заказчик, наименование и адрес.	ИП «BEREKE», г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.
3	Основание для проведения испытаний.	Заявка б/н. от 05.02.2025 г.
4	Наименование организации, проводившей испытания.	ТОО «Центр лабораторий», Жамбылская область, г. Тараз, Массив «Коктем», ул. Н.Абишева, 14.
5	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку.	ИП «BEREKE», г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.
6	Наименование (марка) огнезащитного состава, номер партии, сведения об изготовителе, сертификат соответствия.	Сертификат на огнезащитный состав порошок «Пос 1 Био», партия №ЕАЭС Z№7500169.22.01.00651 от 18.09.2020 года. Производитель ИП «UAP» Республика Казахстан Алматинская область, г. Алматы, улица Ровенского/ Николаевского б/1, кв.20.
7	Объект испытания.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-детский сад «Bal-Balaua» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев, ул.Спатаева, зд.№49
8	Внешнее состояние огнезащищенных конструкций.	При визуальном осмотре внешний вид соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.
9	Способ огнезащитной обработки, площадь.	Поверхностная пропитка – 198,5м ² .
10	Метод испытаний.	«Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты» СТ РК 615-1-2011.
11	Нормативный документ на метод испытаний.	СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
12	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды 20 ⁰ С, относительная влажность 64%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№ Образца	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Качество огнезащитной пропитки, СТ РК 615-1-2011.	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени ПМП-1).	Не наблюдается.
2		Самостоятельное горение образца после отключения ПМП-1.	Не наблюдается.
3		Сквозное прогорание образца до образования отверстия.	Не наблюдается.
4		Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени ПМП-1.	Не наблюдается.
5		Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства.	Не наблюдается.

Выводы: Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе (щепки), соответствует требованиям по результатам проведенных испытаний представленных образцов в количестве 4 штук.

Директор
Испытатель лаборатории



Торегелді А.Т.

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

АКТ
обслуживания автоматической пожарной сигнализации

«06» марта 2026г.

с.Спатаев

Комиссия, в составе:

Заказчик – Руководитель ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balause» Мусаева Л.Д.

Исполнитель – Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Основание: договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации № 07 от «05» марта 2026г.

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в здании ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balause» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев, ул.Спатаева, зд.№49.

Неисправности устранены, автоматическая пожарная сигнализация в исправном состоянии.

Комиссия:

Заказчик:



Мусаева Л.Д.



Темирбеков К.О.

Ж У Р Н А Л
учета работ по техническому обслуживанию
и планов-предупредительному ремонту систем и
установок пожарной автоматики

АП "Вертика"

(предприятие-исполнитель)

ООО "Вол-Волга" Дом детский с/з

(наименование объекта)

Начат « 06 » сентяб 20 26 г.

Окончен « _____ » _____ 20 _____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ «BEREKE»

РК, г.Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88.

ХАТТАМА/ПРОТОКОЛ 25-МП-09

Комиссия в составе:

Председатель: Директор ИП «BEREKE» Темирбеков К.О.

Члены комиссии: Преподаватель по ПБ ИП «BEREKE» Орманшаева М.Д.

Инженер-преподаватель – Полат Г.Ж.

«10» февраля 2025г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех, участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний	Подпись
1	2	3	4	5	6	7
1	Аязбай Айгүл Батырбекқызы	Повар	ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua»	Заявка	Сдал (а)	

Председатель комиссии:

Темирбеков К.О.

Члены комиссии:

Орманшаева М.Д.

Полат Г.Ж.



КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 13

Берілді/Выдано Аязбай Айгүл Батырбекқызы

Лауазымы/Должность Мүғалім

Жұмыс орны/Место работы ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua»

№ 02 хаттама негіздемесі бойынша өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі салсындағы білімі бойынша емтихан тапсырды. В том, что он(а) сделал (а) экзамены в области Пожарной безопасности в объеме пожарно-Технического минимума на основании протокол № 02

Берілген күні/Дата выдачи «10» 02. 2025 ж.

ЖІПС/ТОО ИП «BEREKE»

БСН/БИН 891219309730



Білімін тексеру туралы мәліметтер
Сведения о проверке знаний

Жұмыс орны/место работы ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua»

№ 02 хаттама негіздемесі бойынша өрт-техникалық минимумы көлемінде өрт қауіпсіздігі салсындағы білімі бойынша емтихан тапсырды

В том, что он(а) сделал (а) экзамены в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума на основании протокол № 02

Берілген күні/Дата выдачи «10» 02. 2025 ж. - «10» 02. 2028 ж. дейін

Темирбеков К.О.

Емтихан тапсырды

қолым



ТОО "Бол-Боласа" Ясил дегендер сар
(наименование организации)

Ж У Р Н А Л № _____
учета проведения инструктажей по пожарной безопасности

Дата начало ведения журнала « 06 » март 20 26 г.

Дата окончания ведения журнала « _____ » _____ 20 _____ г.

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

**ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
от 10 марта 2026г.**

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев,
ул.Спатаева, зд.№49.

ШЫМКЕНТ- 2026г.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
«BEREKE»

Электротехникалық
зертхана

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»

Электротехническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 1

измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводов
от 10 марта 2026г.

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев,
ул.Спатаева, зд.№49.

Допустимая величина сопротивления заземления электроустановок 4 Ома
Измерение проводилось мегомметром типа М4100/5 зав №198541 на 1000 В

Результаты измерений

№	Наименование и № фидера или цепи	Марка сечения мм*	напр. В	Сопротивление						Заключение
				A-B	A-C	B-C	A-o	B-o	C-o	
1.	Вводный кабель	АВВГ 3x10+1x6	0,22	190	190	190	150	150	150	в норме
2.	Освещения	АВВГ 4x6	0,22	100	100	100	100	100	100	в норме
3.	Эл. розетки	АВВГ 4x6	0,22	90	90	90	90	90	90	в норме

Измерение произвели:

Проверил:



Полат Ә.Ж.

Темирбеков К.О.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
«BEREKE»
Электротехникалық
зертхана

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»
Электротехническая лаборатория**

ПРОТОКОЛ № 2

**измерения сопротивления металлической связи электрооборудования с
заземляющим контуром или основным пунктом заземления
от 10 марта 2026г.**

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauša»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев,
ул.Спатаева, зд.№49.

Измерение проводилось омметром типа М-57Д зав №198541

Результаты измерений

[illegible]

Измерение произвели:

Проверил:



Полат Э.Ж.

Темирбеков К.О.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
«BEREKE»
Электротехникалық
зертхана

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
«BEREKE»
Электротехническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 3

измерения сопротивления заземлителей и контуров заземления
от 10 марта 2026г.

ЗАКАЗЧИК: Мусаева Л.Д.

ОБЪЕКТ: ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa»

АДРЕС: Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаеи
ул.Спатаева, зд.№49.

Рабочее напряжение – 10 кВ

Связь между заземлениями установок до 1000 В – имеется

Состояние погоды на день измерения + 19 С

Допустимая величина сопротивления заземления электроустановки 4 Ома

Измерение проводилось омметром типа М-416 зав №198541

Результаты измерений

№	Наименование	Сопротивление в Ом	Заключение
1	2	3	4
1.	Общий контур заземления	2,6	в норме

Измерение произвели:

Проверил:



Полат Ә.Ж.

Темирбеков К.О.

Инструкция по обеспечению пожарной безопасности

ТОО "Вол-Волес" аспидетский сату
(наименование организации)

ЖУРНАЛ № 12
учета огнетушителей

Дата начало ведения журнала « 06 » сентябрь 20 26 г.

Дата окончания ведения журнала « _____ » _____ 20 _____ г.

ТОО "Шабыт-21"

Государственная лицензия 17-ГСЛ N 013646 от 23.01.2004 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Установка автоматической пожарной сигнализации в здании

ТОО "Ясли-детский-сад "Bal-Balauza"

по адресу: Туркестанская обл. Ордабасинский р/н, с/о Торткуль, с.Спатаев, ул.К.Спатаева 49

Заказ: №01-АПС

Автоматическая пожарная сигнализация.


г. Шымкент 2023 г.

[illegible]



Схема расположение сетей автоматической пожарной сигнализации

	Приемно-контрольный прибор
	Извещатель пожарный дымовой
	Извещатель пожарный тепловой
	Извещатель пожарный ручной
	Оповещатель звуковой
	Табло "Выход"

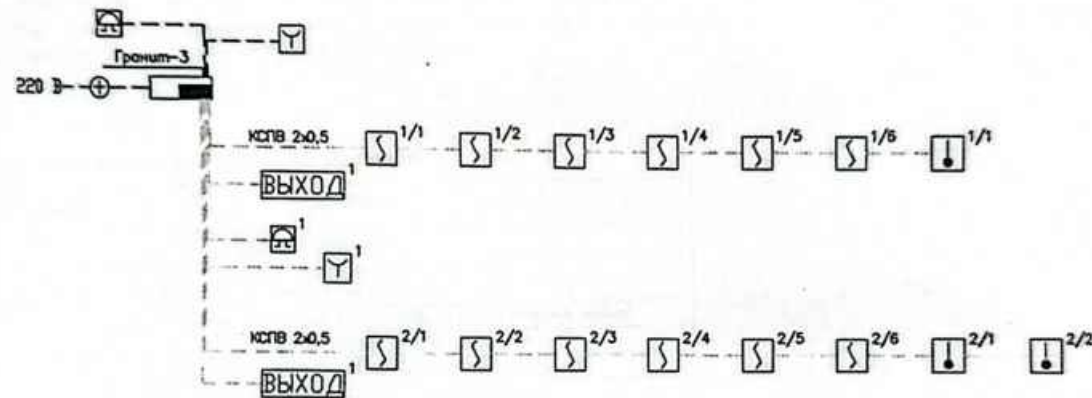

Заказ: №01-АПС					
Установка автоматической пожарной сигнализации в здании ТОО "Шобыт-21" г.г. "Шобыт-21"					
Изм.	Кол.	Лист	г.ок.	Подпись	Датум
Разраб.	Кураббаев				
Схема пожарной сигнализации				Страница	Лист
				р	2
				Листа	4
				ТОО "Шобыт-21"	
				ГСП №013546	

ДОГОВОР № 07

с.Спатаев

«05» марта 2026 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-детский сад «Bal-Balausa», именуемый в дальнейшем - «Заказчик», в лице руководителя Мусаева Л.Д. действующей на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель «BEREKE» в лице директора Темирбекова К.О., именуемой в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Свидетельства, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на его условиях «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнения работ по:

- 1) техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации;
- 2) лабораторному испытанию по определению качества огнезащитной обработки;
- 3) обследованию и профилактическому испытанию электрооборудования (замер сопротивления изоляции электропроводки и заземления)
- 4) огнезащитной обработке деревянных конструкции кровли в здании ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balausa» расположенного по адресу РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Спатаев, ул.Спатаева, зд.№49.

1.2. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную договором.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая сумма Договора составляет **120 000 (сто двадцать тысяч) тенге**, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2. Сумма договора является окончательной.

2.3. «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителю» после подписания акта выполненных работ

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует один год.

3.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты работ, общий срок завершения работ увеличивается на срок задержки оплаты.

3.3. Датой начала выполнения работ по настоящему Договору считается дата получения предоплаты.

3.4. Общий срок проведения работ устанавливается сторонами: 30 (тридцать) рабочих дней с момента начала работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

- 1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.
- 2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
- 3) Завершить работы в соответствии с Договором.
- 4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.
- 5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:

1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.

2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.

4.3. «Заказчик» обязан:

1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.

2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.

4.4. «Заказчик» имеет право:

1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.

2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнуто:

1) по соглашению сторон;

2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;

3) по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.

5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдаче работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранения недостатков в разумный срок.

6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объеме определяется датой завершение работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств, «Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств.

вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.

8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balaua» РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11 БИН 180440008381 ИИК KZ46998STB0000887168 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jusan Bank» Тел: 8-702-140-30-00  Руководитель _____ Мусаева Л.Д. М.П.	ИП «BEREKE» РК, г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88. ИИН 891219300730 ИИК KZ26998STB0001557119 БИК TSESKZKA АО «Alatau City Bank» Тел: 87005025616  Директор _____ Темирбеков К.О. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору №07 от 05.03.2026г.

№	Наименование	Стоимость (в тенге)
1.	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	
2.	Огнезащитная обработка деревянных конструкции кровли	
3.	Лабораторные испытания по определению качества проведенных огнезащитных работ	
4.	Обследование и профилактические испытания электрооборудования (замер сопротивления изоляции электропроводки и заземления)	
ИТОГО:		120 000

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Ясли-детский сад «Bal-Balauza» РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Тортколь, ул.Байтурсынова, д.№11 БИН 180440008381 ИИК KZ46998STB0000887168 БИК TSESKZKA АО «First Heartland Jusan Bank» Тел: 8-702-140-30-00	ИП «BEREKE» РК, г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 90, 88. ИИН 891219300730 ИИК KZ26998STB0001557119 БИК TSESKZKA АО «Alatau City Bank» Тел: 87005025616
 Руководитель _____ Мусаева Л.Д. М.П.	 Директор _____ Темирбеков К.О. М.П.